


Auswertung Betriebstagebuch der Kläranlage Töging

Anlage 22

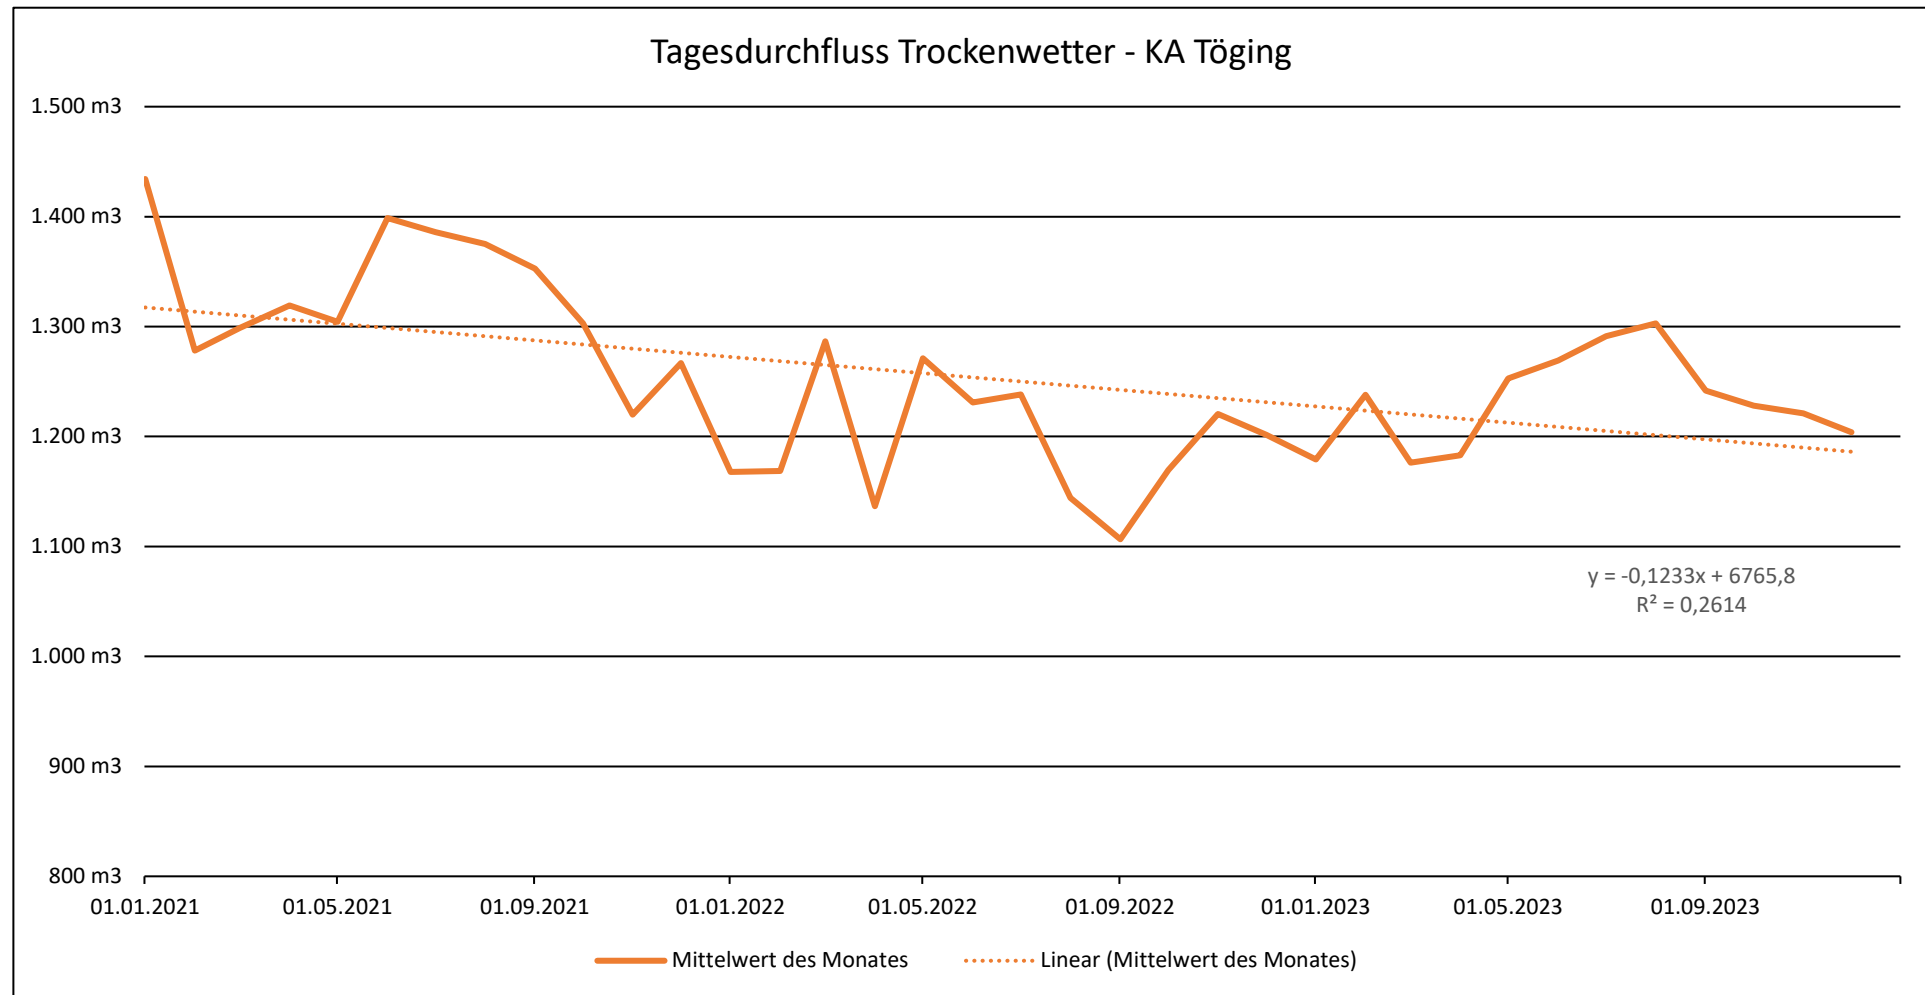

TW-Durchfluss (aus den Monatsmittelwerten der Trockenwettertage): 1.252 m³/d = 14,5 l/s
Standartabweichung-Durchfluss (bei Berücksichtigung des gleitenden Mittelwertes): 77 m³/d
Medianwert-TW Durchfluss (aus den Monatsmittelwerten der Trockenwettertage): 1.240 m³/d = 14,4 l/s