


Auswertung Betriebstagebuch der Kläranlage Töging

Anlage 24

Datum	CSB
Januar 23	1.069 mg/l
Februar 23	1.218 mg/l
März 23	1.045 mg/l
April 23	1.048 mg/l
Mai 23	1.073 mg/l
Juni 23	1.141 mg/l
Juli 23	1.075 mg/l
August 23	1.055 mg/l
September 23	1.108 mg/l
Oktober 23	1.096 mg/l
November 23	1.073 mg/l
Dezember 23	1.063 mg/l
Januar 22	1.101 mg/l
Februar 22	1.063 mg/l
März 22	1.128 mg/l
April 22	1.102 mg/l
Mai 22	1.140 mg/l
Juni 22	1.068 mg/l
Juli 22	1.103 mg/l
August 22	1.012 mg/l
September 22	1.075 mg/l
Oktober 22	1.060 mg/l
November 22	1.045 mg/l
Dezember 22	1.167 mg/l
Januar 21	1.069 mg/l
Februar 21	1.218 mg/l
März 21	1.045 mg/l
April 21	1.048 mg/l
Mai 21	1.073 mg/l
Juni 21	1.141 mg/l
Juli 21	1.075 mg/l
August 21	1.055 mg/l
September 21	1.108 mg/l
Oktober 21	1.096 mg/l
November 21	1.073 mg/l
Dezember 21	1.063 mg/l

Zulauf VK 1.089 mg/l
46 mg/l
1.363 kg/d

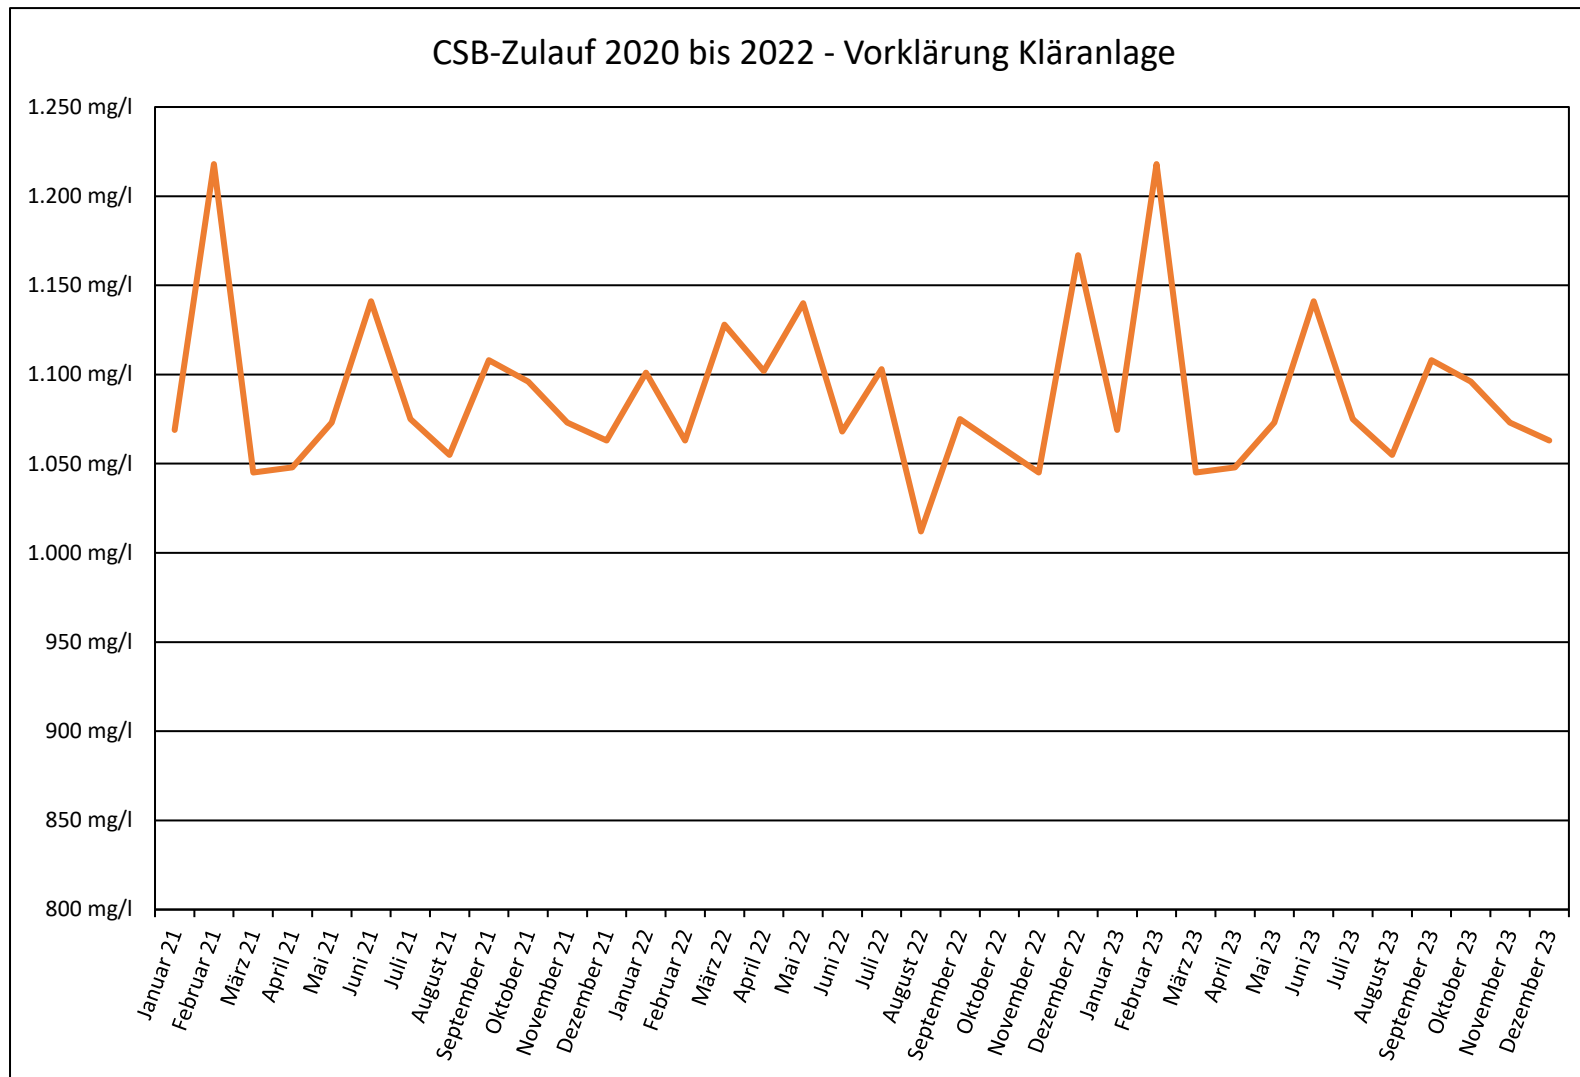

mittl. Belastung 0,120 kg/Ed (= 11.357 EWG)