


Kenngrößen zum Einzugsgebiet

Q in m³/s	0,072 (= maximale Monatsentnahme)
Kf in m/s	0,0025
H in m	21,5
I nat	0,0028
n	0,22

Ergebnisse

B (= Zustrombreite in m)	478,4
D (= Abstand ungestörter Bereich in m)	335,0
xu (= Abstand untere Kulmination in m)	76,5
Abstandsgeschwindigkeit va in m/d	2,75

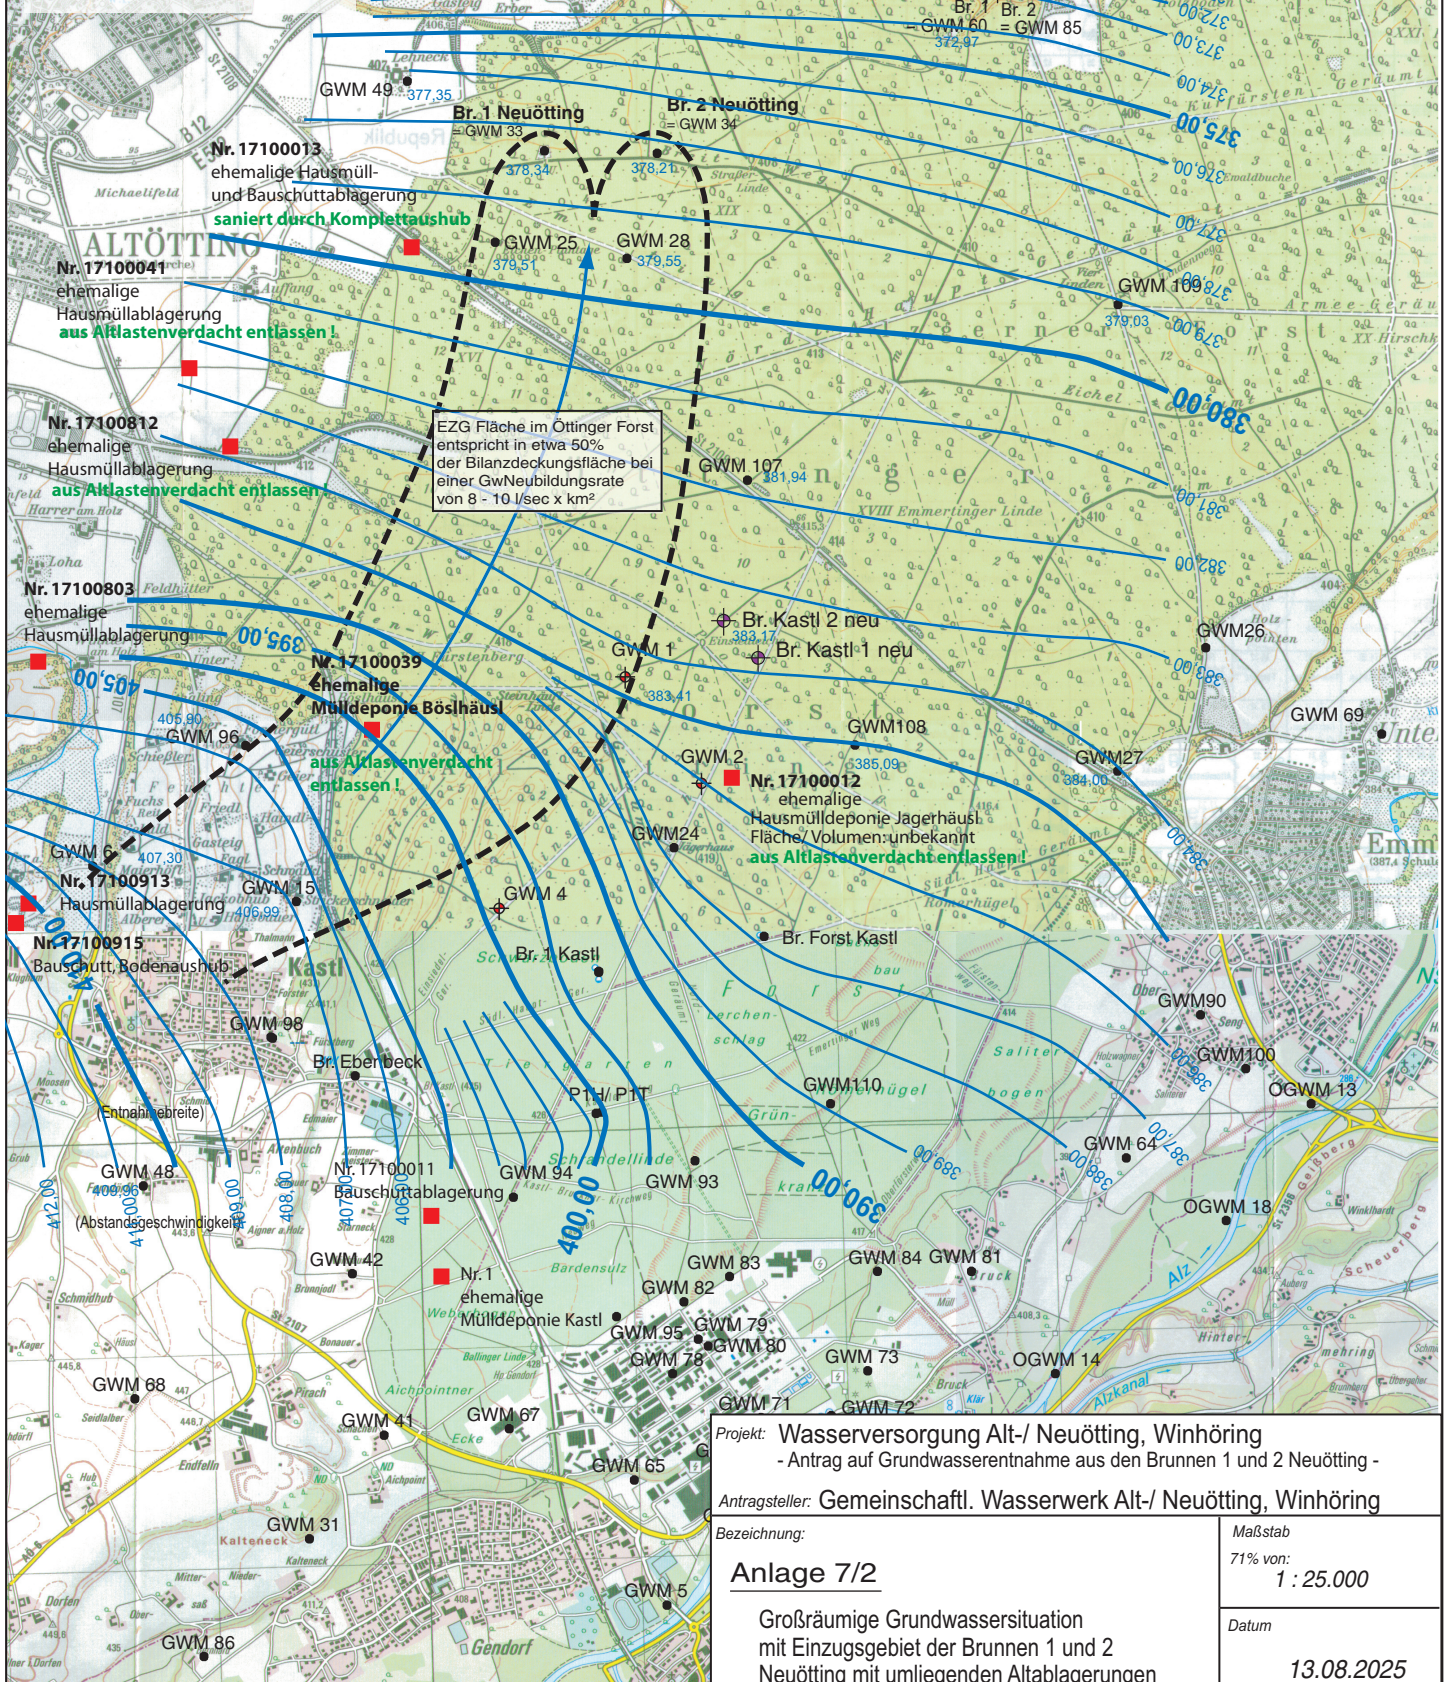

Projekt: Wasserversorgung Alt-/ Neuötting, Winhöring
- Antrag auf Grundwasserentnahme aus den Brunnen 1 und 2 Neuötting -

Antragsteller: Gemeinschaftl. Wasserwerk Alt-/ Neuötting, Winhöring

Bezeichnung:

Anlage 7/2

Großräumige Grundwassersituation
mit Einzugsgebiet der Brunnen 1 und 2
Neuötting mit umliegenden Altablagungen

Maßstab

71% von:
1 : 25.000

Datum

13.08.2025

Vorhabensträger: Gemeinschaftliches Wasserwerk
Alt-/ Neuötting, Winhöring

Altötting, 13.08.2025
(Ort, Datum)

Planfertiger:

h. Lichtenegger
HydroGeo
83646 Bad Tölz • Niggistr. 3b

Grundwassergleichen von Ende April 2024 (Fa. ERM GmbH)

390,24 Grundwasserstand Ende April 2024

Verdachtsflächen, Altablagungen (mit Katasternummer)