


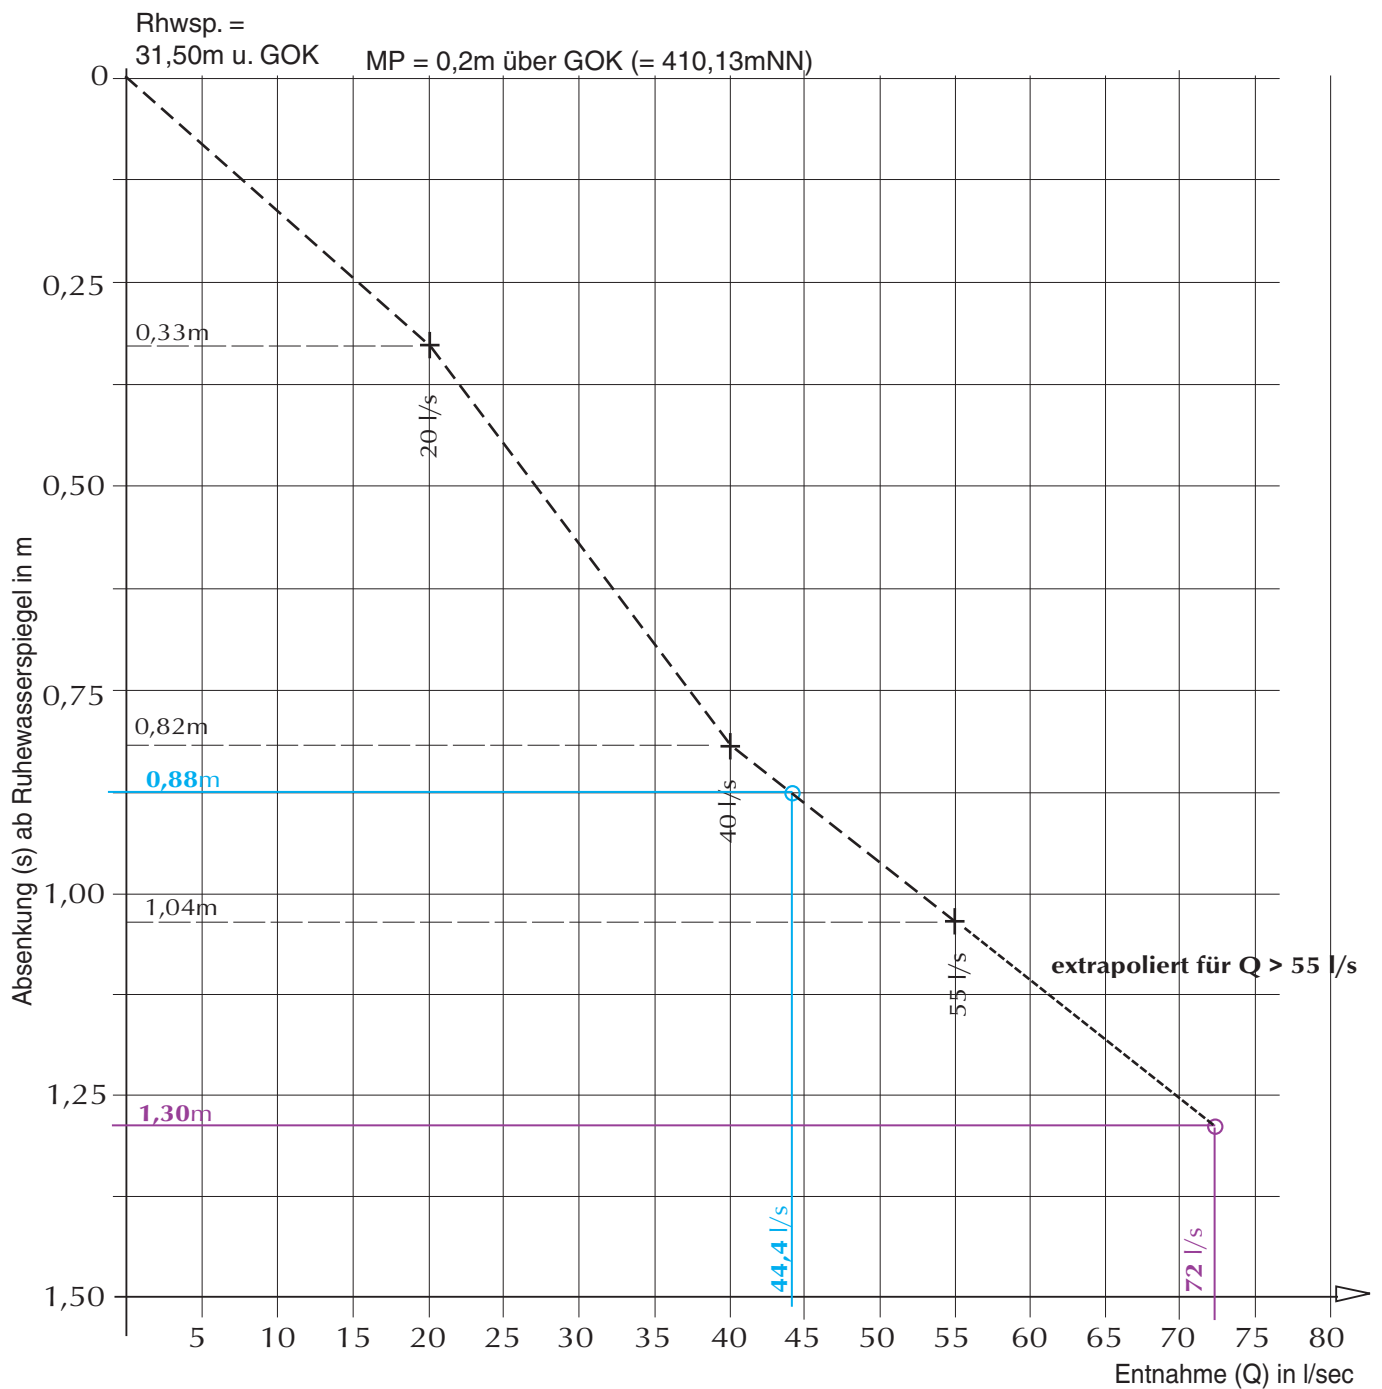

----- Q - s Linie beim PV am 08. - 11.10.71

44,4 l/s (Dauer-)Förderrate bei beantragter Jahresentnahme (1.400.000 m³)

0,88m Absenkung (m) bei 44,4 l/s

72 l/s (Dauer-)Förderrate bei zukünftiger maximaler Monatsentnahme (185.000 m³)

ca. 1,30m Absenkung (m) bei 72 l/s lt. monatlichen Wasserspiegelmessungen gem. EÜV und extrapolierte Q - s Kurve

Projekt: Wasserversorgung Alt-/ Neuötting, Winhöring - Antrag auf Grundwasserentnahme aus den Brunnen 1 und 2 Neuötting -	
Antragsteller: Gemeinshaf. Wasserwerk Alt-/ Neuötting, Winhöring	
Bezeichnung: Anlagen 9/1 Ergebnisse der Leistungspumpversuche Q - s Diagramm Br. 1	Maßstab: Datum: 13.08.2025
Vorhabensträger: Gemeinshaf. Wasserwerk Alt-/ Neuötting, Winhöring Altötting, 13.08.2025 (Ort, Datum)	Planfertiger: <i>h. Lichtenegger</i> HydroGeo 83646 Bad Tölz • Niggelstr. 3b