


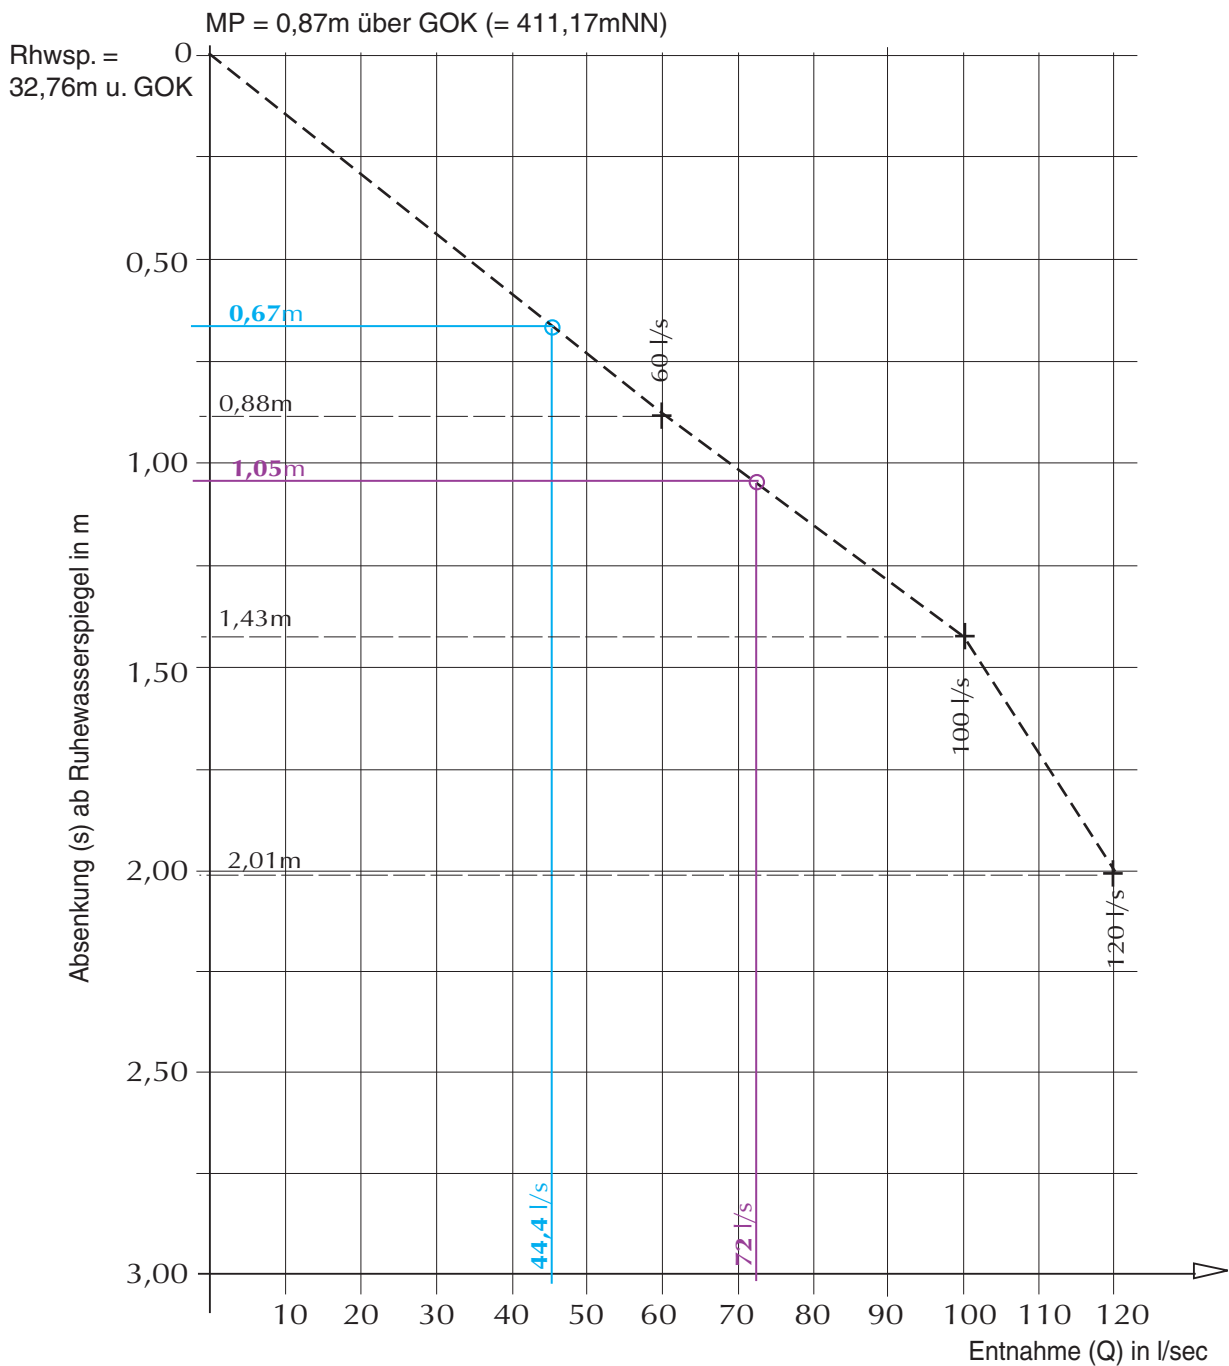

----- Q - s Linie beim PV am 16. - 21.05.90

44,4 l/s (Dauer-)Förderrate bei beantragter Jahresentnahme (1.400.000 m³)

0,67m Absenkung (m) bei 44,4 l/s

72 l/s (Dauer-)Förderrate bei zukünftiger maximaler Monatsentnahme (185.000 m³)

1,05m Absenkung (m) bei 72 l/s

Projekt: Wasserversorgung Alt-/ Neuötting, Winhöring - Antrag auf Grundwasserentnahme aus den Brunnen 1 und 2 Neuötting -	
Antragsteller: Gemeinschaftl. Wasserwerk Alt-/ Neuötting, Winhöring	
Bezeichnung:	Maßstab
Anlagen 9/2	
Ergebnisse der Leistungspumpversuche	
Q - s Diagramm Br. 2	
Datum	
13.08.2025	
Vorhabensträger: Gemeinschaftliches Wasserwerk Alt-/ Neuötting, Winhöring	Planfertiger:
Altötting, 13.08.2025 (Ort, Datum)	HydroGeo 83646 Bad Tölz • Niggelstr. 3b
(Unterschrift)	