


GWM 1

Ansatzpunkt: 418.40 mNN

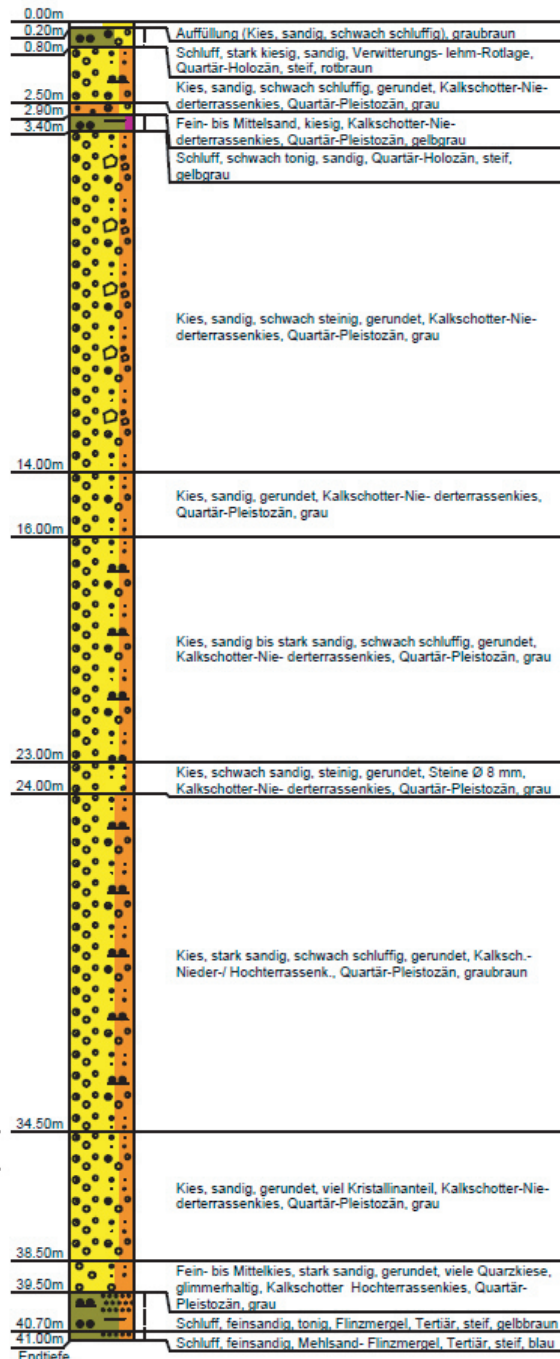

Mächtigkeit	Material n. R	Schutzindex	Punktezahl c	Abstandsge	Aufenthaltsd	Punkte pro m (n. HÖLTING)
0,6m	Silt (M4 ₁)	keine bakterielle Schutzwirkung angesetzt		0,54	1,1	120 / 72
0,2m	leicht siltiger Kies viel Sand (M9)		0,08	0,12	2,52	0,1
1,5m	Mittel- Grobsand (M6)	0,1	0,04	2,59	0,2	50 / 20
0,4m	Silt (M4 ₁)	0,33	0,17	0,54	0,9	120 / 60
0,5m						
12,6m	Kies mit Sand (M10)	0,04	0,50	5,76	2,2	10 / 126
7,0m	Kies, viel Sand (M9)	0,08	0,56	2,52	2,8	25 / 175
1,0m	Kies mit Sand (M10)	0,04	0,04	5,76	0,2	10 / 10
10,50m	leicht siltiger Kies viel Sand (M9)	0,08	0,84	2,52	4,2	25 / 262,5
1,1m	Kies mit Sand (M10)	0,04	0,05	5,76	0,2	10 / 11,5
	Summe		2,3 Punkte		12,4 Tage	780 Punkte

ZUSCHLAG

- Faktor 1,25 für Grundwasserneubildungsrate < 300 mm/a;

GESAMTSCHUTZFUNKTION:

780 P. * 1,25 = **975 Punkte** (= geringe bis mittlere Schutzfunktion)

Projekt: Wasserversorgung der Städte Alt- und Neuötting - Einzugsgebietsermittlung und Schutzgebietsvorschlag Br. 1 und 2 Neuötting-	
Unternehmensträger: Gemeinschaftliches Wasserwerk Alt- / Neuötting	
Bezeichnung:	Maßstab
Anlage 9/4	i. d. H.: 1 : 350
Beurteilung der Deckschichten GwM 1	Datum
	13.08.2025
Vorhabensträger:	Planfertiger:
Altötting, 13.08.2025 (Ort, Datum)	HydroGeo 83646 Bad Tölz • Niggelstr. 3b