


Br. Kastl 1 neu

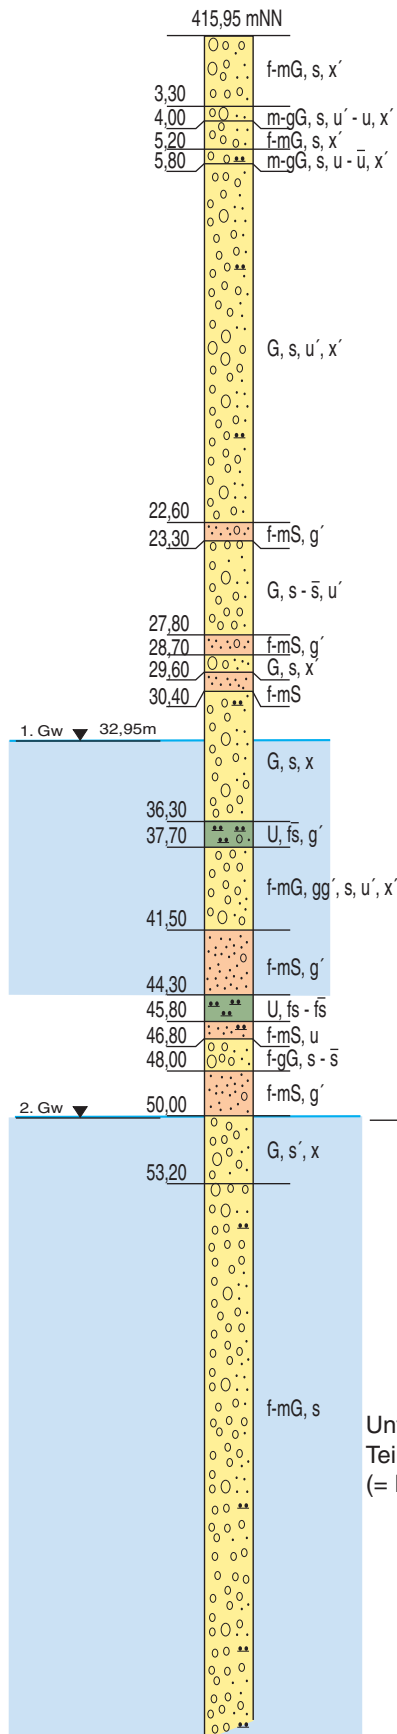

Mächtigkeit	Material n. REHSE	Schutzindex pro m	Punktezahl der Schutzwirkung	Abstandsgeschwindigkeit m/d	Aufenthaltsdauer in Tagen	Punkte pro m / Summe Punkte (n. HÖLTING)
3,3m	Kies, mit Sand (M10)			5,76	0,6	10/ 33
0,7m	siltiger Kies (M8)	0,13	0,09	0,72	1,0	60 / 42
1,2m	Kies, mit Sand (M10)	0,04	0,05	5,76	0,2	10/ 12
0,6m	siltiger Kies (M8)	0,13	0,08	0,72	0,8	60 / 36
16,8m	leicht siltiger Kies mit Sand (M9)	0,08	1,34	2,52	6,7	25/ 420
0,70 m	Mittel/ bis Grobsand (M6)	0,1	0,07	2,59	0,3	25 / 17,5
4,50 m	leicht siltiger Kies mit Sand (M9)	0,08	0,36	2,52	1,8	25/ 112,5
2,60 m	Mittel/ bis Grobsand (M6)	0,1	0,26	2,59	1,0	25 / 65
2,55 m	Kies, mit Sand (M10)	0,04	0,10	5,76	0,4	10/ 25,5
Summe			2,3 Punkte		12,8 Tage	763,5 Punkte

ZUSCHLÄGE

- Faktor 1,25 für Grundwasserneubildungsrate < 300 mm/a;

GESAMTSCHUTZFUNKTION (für den quartären Grundwasserleiter):

764 P. * 1,25 = **955 Punkte** (= geringe - mittlere Schutzfunktion)

Projekt: Wasserversorgung der Städte Alt- und Neuötting - Einzugsgebietsermittlung und Schutzgebietsvorschlag Br. 1 und 2 Neuötting-	
Unternehmensträger: Gemeinschaftliches Wasserwerk Alt- / Neuötting	
Bezeichnung:	Maßstab
Anlage 9/5	i. d. H.: 1 : 350
Beurteilung der Deckschichten Br. Kastl 1 neu	Datum
	13.08.2025
Vorhabensträger:	Planfertiger:
Altötting, 13.08.2025 (Ort, Datum)	HydroGeo 83646 Bad Tölz • Niggelstr. 3b (Unterschrift)