

Fremdwasser - Ermittlung und Bewertung für das Jahr 2022

Anlage: Kläranlage Arbing



Landkreis: AÖ

Ausbaugröße: 340

Angeschlossene EZ: 171

Messung Nr.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Monatsmessung vom :	19.01	14.02	18.03	14.04	17.05	17.06	14.07	25.08	07.09	18.10	14.11	19.12	Sum
gemessener geringster Nachtzufluss (l/s)	0,29	0,30	0,21	0,23	0,19	0,18	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15	0,19	
abzgl. geschätzter Nachtzufluss der angeschl. Einw. (0,3 - 0,5 l/s) Bei großen Kanalnetzen bis 1 (l/s)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
abzgl. geschätzter Nachtzufluss der Industrie (l/s)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Fremdwasserzufluss (l/s)	0,23	0,24	0,15	0,17	0,13	0,12	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09	0,13	
Tagesfremdwasserzufluss (m3/d)	19,9	20,7	13,0	14,7	11,2	10,4	7,8	6,9	6,9	7,8	7,8	11,2	138,3
Tagesabwasserzufluss einschl. Fremdwasser (m3/d)	45	29	31	37	37	34	28	26	25	30	26	38	386
Tagesabwasserzufluss ohne Fremdwasser (m3/d)	25,1	8,3	18,0	22,3	25,8	23,6	20,2	19,1	18,1	22,2	18,2	26,8	
Fremdwasseranteil (%)	44,16	71,50	41,81	39,70	30,36	30,49	27,77	26,58	27,65	25,92	29,91	29,56	
Fremdwasseranteil (%) vom Vorjahr 2021	27,87	35,75	43,2	35,58	45,47	49,68	55,54	35,75	51,05	47,13	42,03	44,37	

Fremdwasseranteil im Jahresmittel = 35,83 %

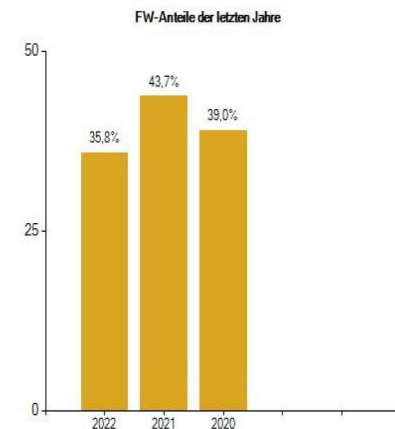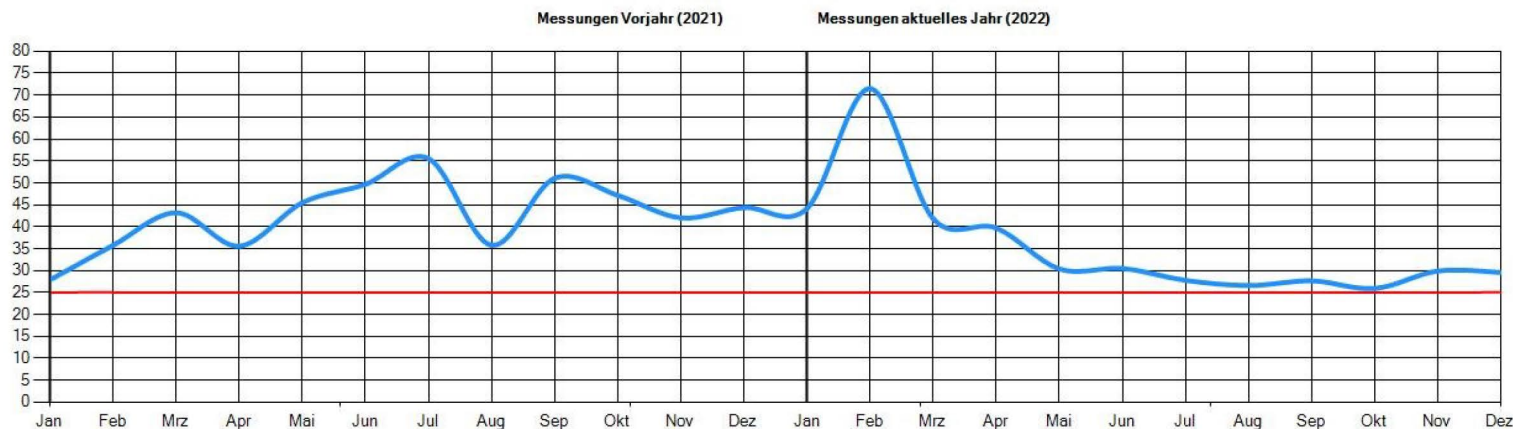

Datum und Unterschrift: _____