

Fremdwasser - Ermittlung und Bewertung für das Jahr 2023

Kläranlage: Kläranlage Arbing


Landkreis: AÖ

Ausbaugröße: 340

Angeschlossene EZ: 161

Messung Nr:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe
Messungen vom	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Gemessener geringster Nachtzufluss (l/s)	0,18	0,19	0,17	0,2	0,23	0,17	0,15	0,16	0,16	0,13	0,18		
Geschätzter Nachtzufluss pro 1000 Einwohner (l/s)	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048		
Geschätzter Nachtzufluss Industrie (l/s)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		
Fremdwasserzufluss (l/s)	0,12	0,13	0,11	0,14	0,17	0,11	0,09	0,10	0,10	0,07	0,12		
Tagesfremdwasserzufluss (m³/d)	10,5	11,4	9,7	12,3	14,9	9,7	7,9	8,8	8,8	6,2	10,5		110,7
Tagesabwasserzufluss einschl. Fremdwasser (m³/d)	27	32	29	27	32	27	25	25	25	46	25		320
Tagesabwasserdurchfluss ohne Fremdwasser (m³/d)	16,5	20,6	19,3	14,7	17,1	17,3	17,1	16,2	16,2	39,8	14,5		
Fremdwasseranteil (%) 2023	39,04	35,64	33,37	45,44	46,44	35,84	31,80	35,25	35,25	13,52	42,16		
Fremdwasseranteil (%) 2022	44,16	71,50	41,81	40,66	30,36	30,49	27,77	26,58	27,65	25,92	28,80	32,40	

Fremdwasseranteil 2023 im Jahresmittel = 34,59 %

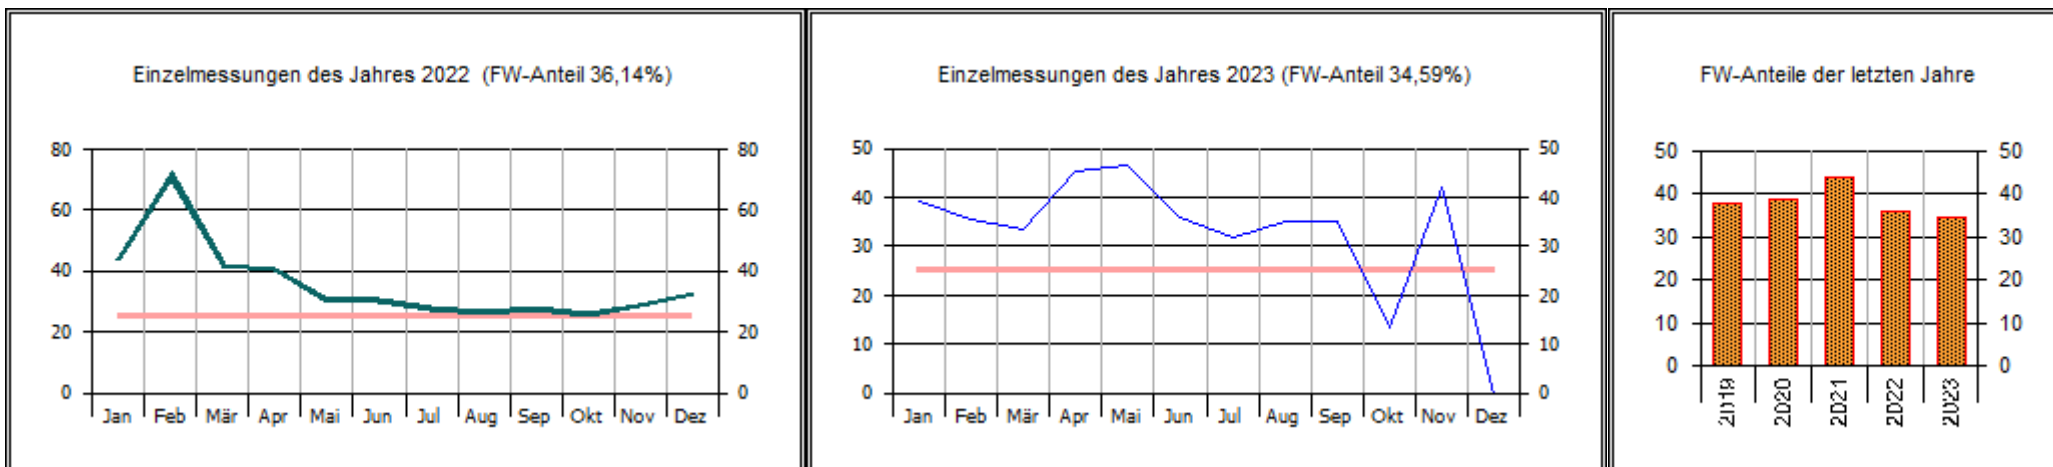

Datum und Unterschrift: _____