

Fremdwasser - Ermittlung und Bewertung für das Jahr 2024

Anlage: Kläranlage Arbing



Landkreis: AÖ

Ausbaugröße: 340

Angeschlossene EZ: 171

Messung Nr.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Monatsmessung vom :	09.01	28.02	11.03	12.04	01.05	29.06	18.07	07.08	04.09	31.10	24.11	31.12	Sum
gemessener geringster Nachtzufluss (l/s)	0,98	0,47	0,26	0,23	0,19	0,44	0,29	0,25	0,24	0,42	0,06	0,30	
abzgl. geschätzter Nachtzufluss der angeschl. Einw. (0,3 - 0,5 l/s) Bei großen Kanalnetzen bis 1 (l/s)	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	
abzgl. geschätzter Nachtzufluss der Industrie (l/s)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Fremdwasserzufluss (l/s)	0,92	0,41	0,20	0,17	0,13	0,38	0,23	0,19	0,18	0,36	0,00	0,24	
Tagesfremdwasserzufluss (m3/d)	79,7	35,6	17,5	14,9	11,4	33,0	20,0	16,6	15,7	31,3	0,2	20,9	296,8
Tagesabwasserzufluss einschl. Fremdwasser (m3/d)	114	53	52	37	38	54	38	41	31	46	2	51	557
Tagesabwasserzufluss ohne Fremdwasser (m3/d)	34,3	17,4	34,5	22,1	26,6	21,0	18,0	24,4	15,3	14,7	1,8	30,1	
Fremdwasseranteil (%)	69,88	67,16	33,56	40,16	30,01	61,12	52,75	40,46	50,73	67,99	8,64	41,00	
Fremdwasseranteil (%) vom Vorjahr 2023	39,04	35,64	33,37	45,44	46,44	35,84	31,80	35,25	35,25	13,52	42,16		

Fremdwasseranteil im Jahresmittel = 53,29 %

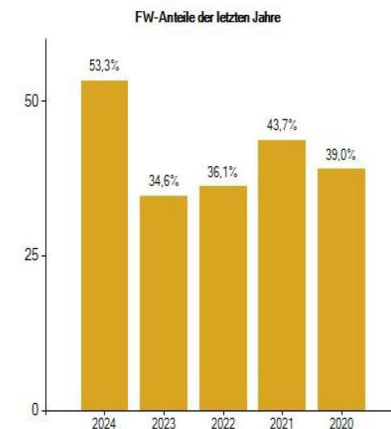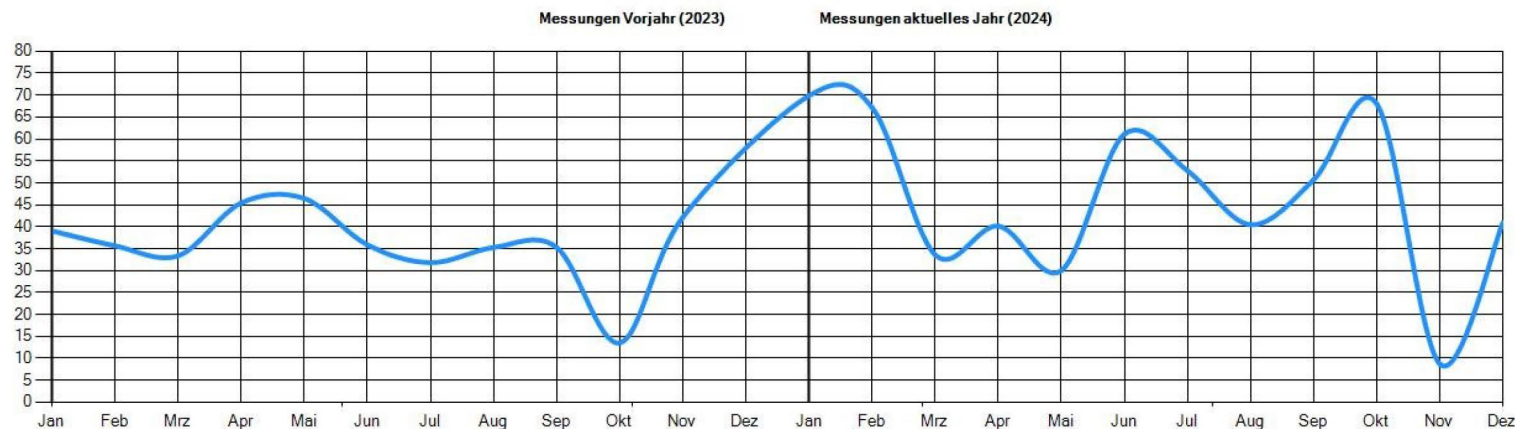

Datum und Unterschrift: _____