

Fremdwasser - Ermittlung und Bewertung für das Jahr 2021

Anlage: Kläranlage Arbing



Landkreis: AÖ

Ausbaugröße: 340

Angeschlossene EZ: 171

Messung Nr.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Monatsmessung vom :	11.01	26.02	08.03	11.04	11.05	03.06	23.07	20.08	25.09	28.10	16.11	22.12	Sum
gemessener geringster Nachtzufluss (l/s)	0,16	0,30	0,25	0,20	0,26	0,30	0,60	0,30	0,32	0,24	0,24	0,25	
abzgl. geschätzter Nachtzufluss der angeschl. Einw. (0,3 - 0,5 l/s) Bei großen Kanalnetzen bis 1 (l/s)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
abzgl. geschätzter Nachtzufluss der Industrie (l/s)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Fremdwasserzufluss (l/s)	0,10	0,24	0,19	0,14	0,20	0,24	0,54	0,24	0,26	0,18	0,18	0,19	
Tagesfremdwasserzufluss (m3/d)	8,6	20,7	16,4	12,1	17,3	20,7	46,7	20,7	22,5	15,6	15,6	16,4	233,3
Tagesabwasserzufluss einschl. Fremdwasser (m3/d)	31	52	38	34	38	43	84	58	44	33	37	37	529
Tagesabwasserzufluss ohne Fremdwasser (m3/d)	22,4	31,3	21,6	21,9	20,7	22,3	37,3	37,3	21,5	17,4	21,4	20,6	
Fremdwasseranteil (%)	27,87	39,88	43,20	35,58	45,47	48,22	55,54	35,75	51,05	47,13	42,03	44,37	
Fremdwasseranteil (%) vom Vorjahr 2020	29,68	30,79	31,6	28,48	31,68	37,53	39,25	53,73	50,35	50,16	42,93	38,74	

Fremdwasseranteil im Jahresmittel = 44,10 %

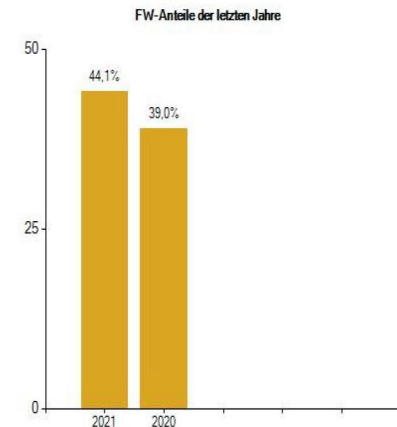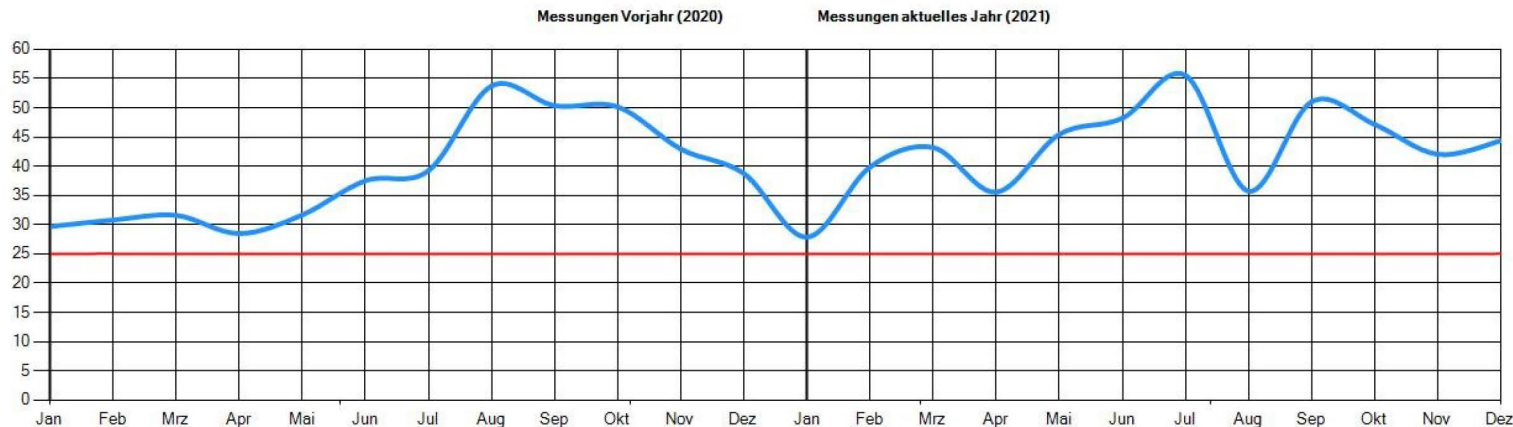

Datum und Unterschrift: _____